

Gryfino, dnia 29 stycznia 2019 roku

Nasz znak: PS-N-HK/4400/21/19

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5
74 – 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 59), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	21 stycznia 2019 roku	Krzypnica SUW wps	M-190/19 z dnia 24.01.2019r.	Polcargo International Sp. z o.o. Pracownia Analiz Mikrobiologicznych Szczecin
			55/2019 z dnia 22.01.2019r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			42/2019 z dnia 22.01.2019r.	
2		Krzypnica budynek nr 14	M-191/19 z dnia 24.01.2019r.	Polcargo International Sp. z o.o. Pracownia Analiz Mikrobiologicznych Szczecin
			56/2019 z dnia 22.01.2019r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Laboratorium w Gryfinie
			43/2019 z dnia 22.01.2019r.	

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Krzypnica”
(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wiesława Rożko


Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@puk.gryfino.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: kryzys@gryfino.pl; gospodarka.komunalna@gryfino.pl; burmistrz@gryfino.pl)

M.Ż.

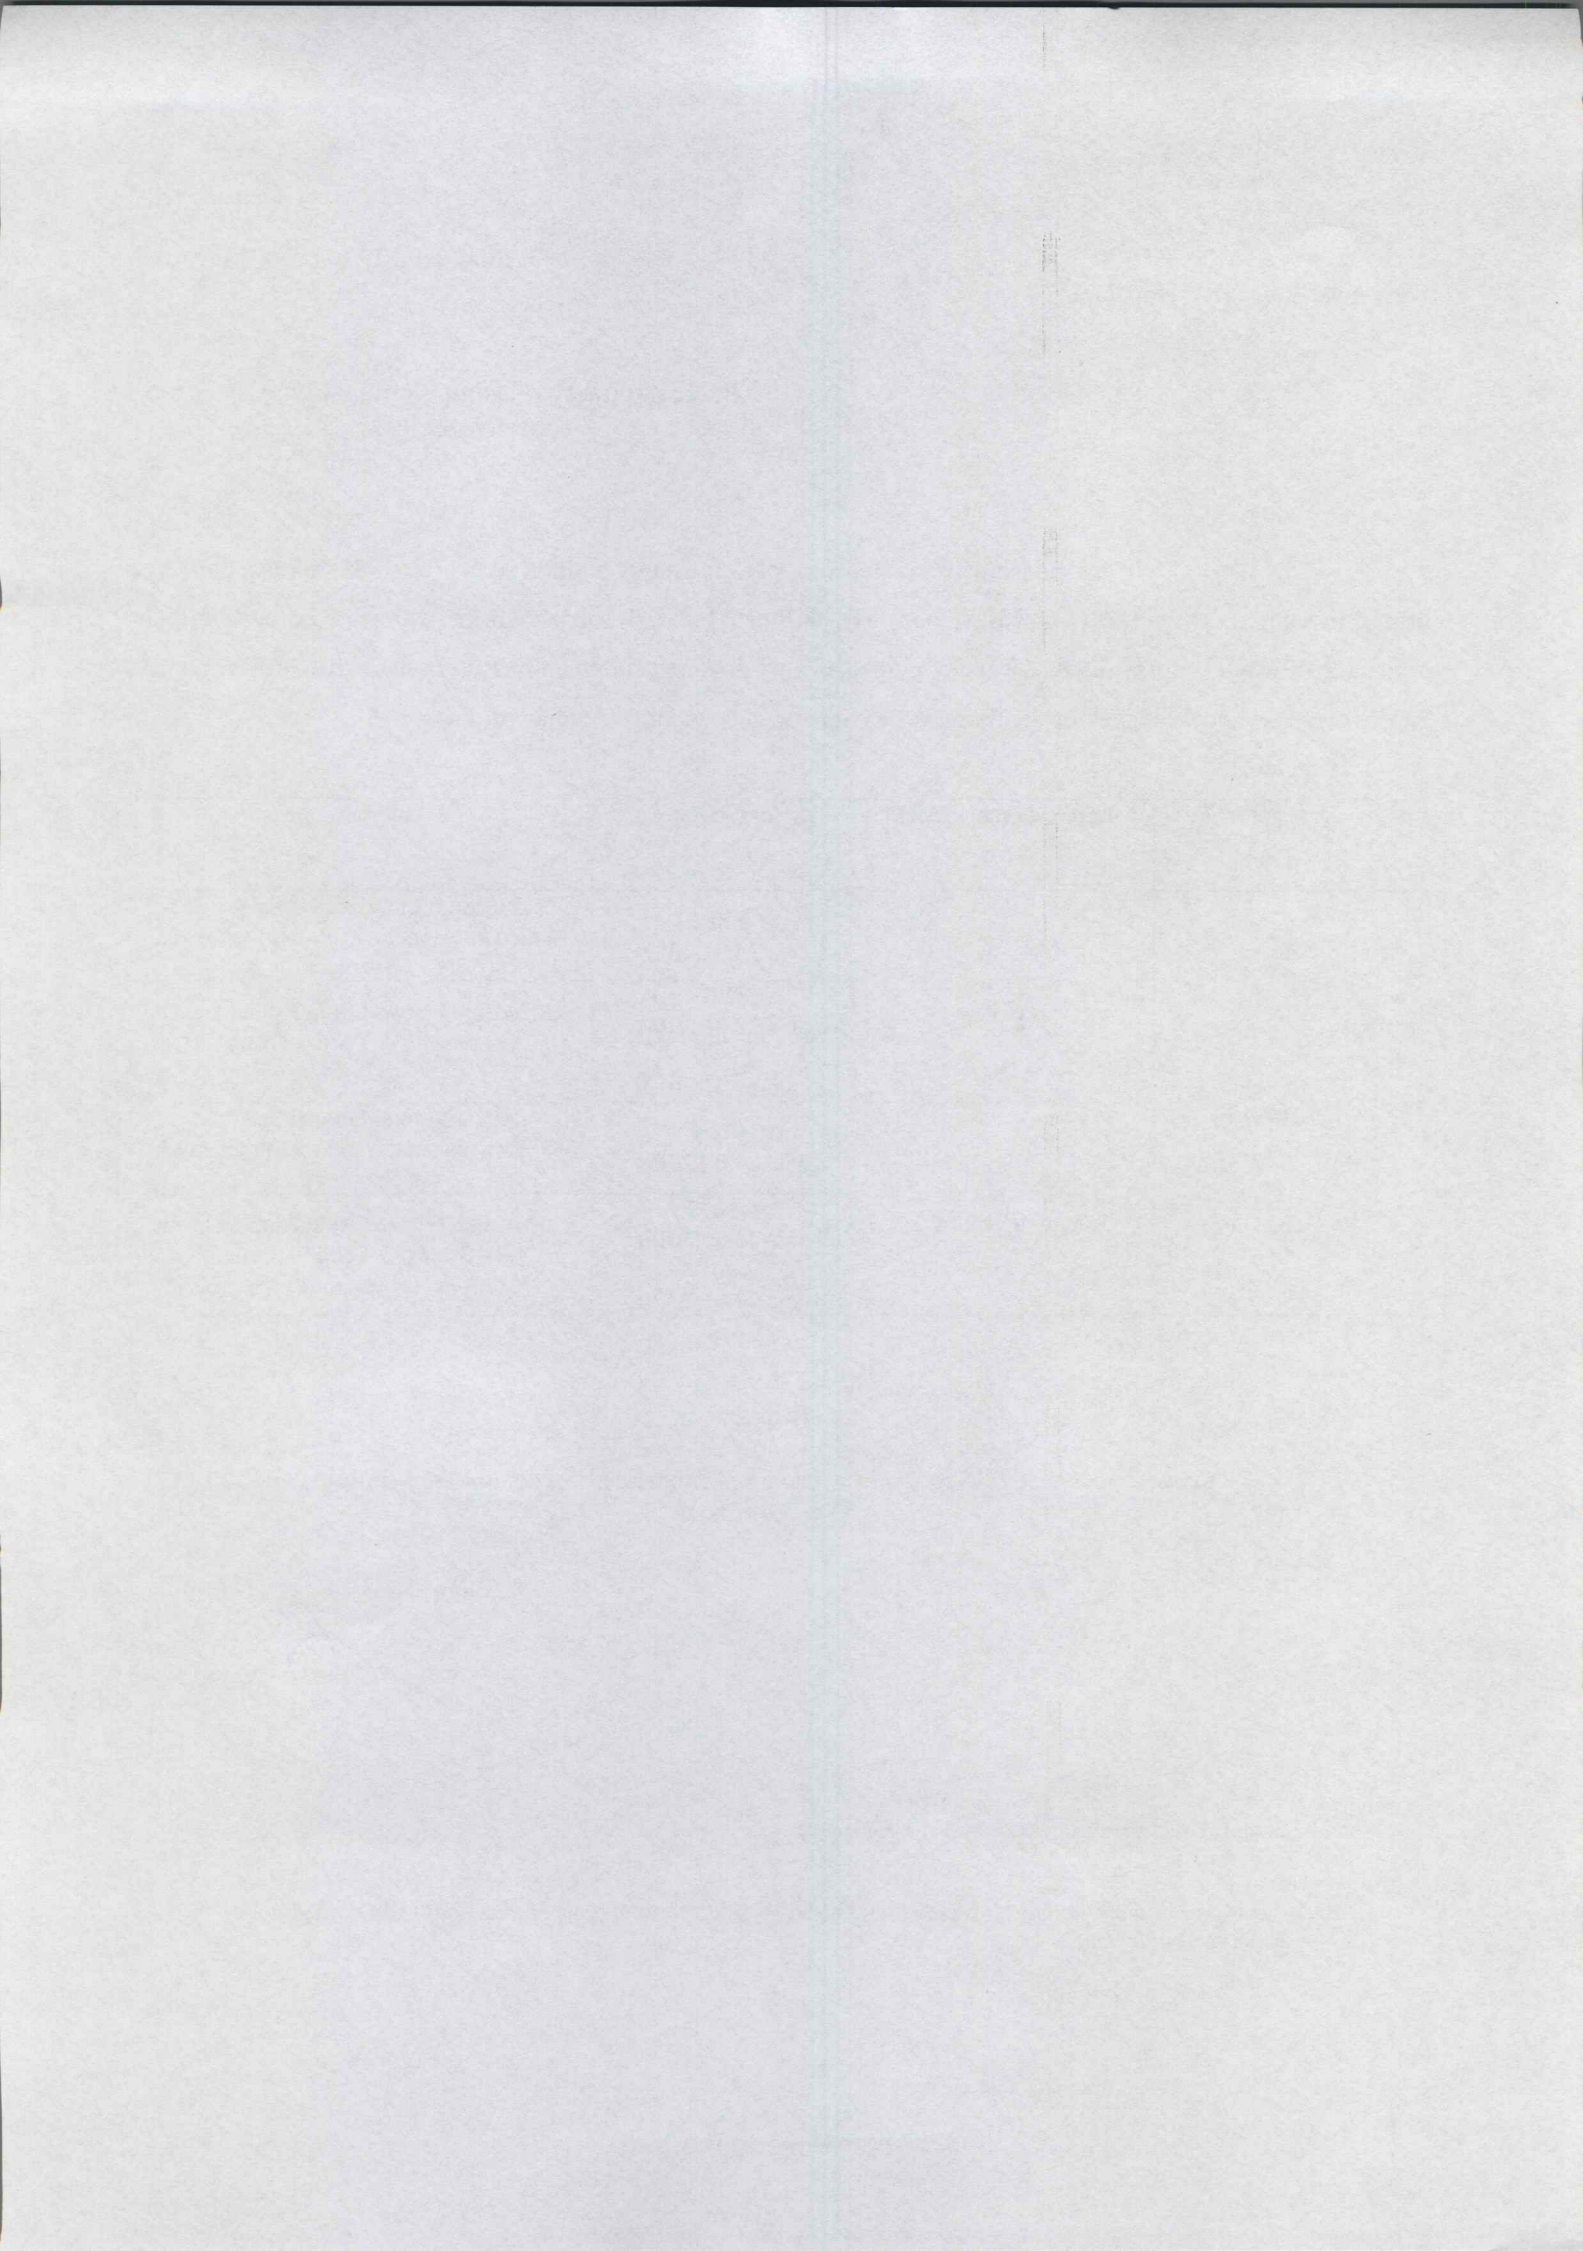



POLCARGO INTERNATIONAL SP. z o.o.

Dział Laboratorium

Pracownia Analiz Mikrobiologicznych

ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin 2, skr. poczt. 633

tel. 91 44 18 213, fax: 91 44 18 275

e-mail: mikrobiologia@polcargo.pl

Pełnoprawny członek FOSFA i GAFTA



AB 103



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ M-190/19 V

Krusole

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Gryfinie
Szczecińska 5
74-100 Gryfino

Data przyjęcia próbki:

21-01-2019

Data rozpoczęcia badań:

21-01-2019

Data zakończenia badań:

24-01-2019

Badany obiekt:

Próbka wody

Próbka pobrana i dostarczona przez:

Zleceniodawcę

Metoda pobrania próbki:

PN-EN ISO 19458:2007 A

Protokół przyjęcia próbki nr M/25/2019

Opis próbki:

Opis próbki: Ujęcie Krzywnica - woda podawana do sieci.
Data/godzina przyjęcia próbki do badań: 21.01.2019/13:10
Stan próbki w chwili przyjęcia: spełnia wymagania.

Lp.	Oznaczany parametr	Metoda badawcza	Status	Wynik oznaczenia	Jednostka
1	Ogólna liczba kolonii w 22±2°C po 68±4h	PN-EN ISO 6222:2004*	A	nie wykryto	jtk/1ml
2	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004*	A	0	jtk/100ml

Uwagi:

1. Skrót jtk oznacza - jednostki tworzące kolonie.

*Metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, nr decyzji PS.HK.4403.2.2018 z dnia 24.01.2018r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie zawiera 2 wyniki(ów).

Badania oznaczone literą „A” w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 103



Badania oznakowane literą „N” w tym sprawozdaniu nie są objęte zakresem akredytacji.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej sprawozdanie:

dr inż. Agnieszka Czczcott-Urban / kierownik pracowni

Data sporządzenia:


24-01-2019

	<i>Handy</i> Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szczecińska 5, 74 – 100 Gryfino Laboratorium ul. Łączna 1, 74 – 100 Gryfino	

Zleceniodawca	
Zakład/ Imię i nazwisko	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Adres	Ul. Szczecińska 5 74-100 GRYFINO
Telefon	91 416 30 51

Próbka pobrana i przeznaczona do badania		
Nazwa badanej próbki	Próbka wody	
Data i godzina pobierania próbki do badań	21.01.2019	godzina 11:05
Data i godzina przyjęcia próbki do badania	21.01.2019	godzina 12:44
Miejsce pobierania próbki do badania	Ujęcie wody Krzypnica – woda uzdatniona (woda podawana do sieci) Kranik mikrobiologiczny na stacji uzdatniania wody	
Sposób pobierania próbki do badań	Próbka pobrana do badań mikrobiologicznych zgodnie z normą : PN-EN ISO 19458:2007 *A Próbka pobrana przez klienta _____ : Zewnętrznego _____ Wewnętrznego	
Imię i nazwisko próbkobiorcy	Edyta Radziewicz	
Numer protokołu pobierania próbki do badań	70/19	
Identyfikacja badanej próbki	Nr laboratoryjny badanej próbki	W/92/01/19

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium nie wolno powielać fragmentów niniejszego sprawozdania z badań.



Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych nr 55/2019

strona: 2/2

Przydatność próbki - do badań wykonywanych w laboratorium	Próbka przydatna / Próbka nieprzydatna
Data rozpoczęcia badań	21.01.2019
Data zakończenia badań	22.01.2019
Data sporządzenia sprawozdania	22.01.2019

L P	Badane oznaczenie	Wynik badania	Normatyw	Granice 95 % przedziału ufności		Jednostka miary NPL	Metoda
				Dolna	Górna		
1	NPL bakterii z grupy coli Metoda NPL (Test Colilert [®] -18) ^{MZ} [inkubacja w temperaturze 36° ± 2°C / 22 h] – reakcja barwna.	<1,0	0	0,0	4,0	NPL/100 ml	PN - EN ISO 9308-2 *A
2	NPL bakterii Escherichia coli Metoda NPL (Test Colilert [®] -18) ^{MZ} [inkubacja w temperaturze 36° ± 2°C / 22 h] – reakcja fluorescencji.	<1,0	0	0,0	4,0	NPL/100 ml	PN - EN ISO 9308-2 *A

*A – metoda akredytowana

*N- metoda nieakredytowana, objęta systemem jakości.

A/Am- metoda alternatywna - mikrobiologia „metoda badania poza obszarem Regulowanym Prawienie”.



M^Z - metoda zatwierdzona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

NPL- Najbardziej prawdopodobna liczba mikroorganizmów.

sporządził: Laborant Sylwia Misiuna	zatwierdził: Kierownik Laboratorium Katarzyna Ulas		
podpis osoby autoryzującej: LABORANT Stella Kutyga	data: 22.01.2019	podpis: KIEROWNIK LABORATORIUM mgr inż. Katarzyna Ulas	data: 22.01.2019

-KONIEC SPRAWOZDANIA-

VR

	<i>X mode</i> Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szczecińska 5, 74 – 100 Gryfino Laboratorium ul. Łączna 1, 74 – 100 Gryfino	 AB 1063

Zleceniodawca	
Zakład/ Imię i nazwisko	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Adres	Ul. Szczecińska 5 74-100 GRYFINO
Telefon	91 416 30 51

Próbka pobrana i przeznaczona do badania		
Nazwa badanej próbki	Próbka wody	
Data i godzina pobierania próbki do badań	21.01.2019	godzina 11:05
Data i godzina przyjęcia próbki do badania	21.01.2019	godzina 12:44
Miejsce pobierania próbki do badania	Ujęcie wody Krzywnica – woda uzdatniona (woda podawana do sieci) Kranik mikrobiologiczny na stacji uzdatniania wody	
Sposób pobierania próbki do badań	Woda pobrana zgodnie z normą PN-ISO 5667-5:2017-10 *A PN-EN ISO 19458:2007 *A Harmonogram badań wewnętrznych z dnia 09.01.2019 na rok 2019 r.	
Imię i nazwisko próbkobiorcy	Edyta Radzewicz	
Numer protokołu pobierania próbki do badań	70 / 19	
Identyfikacja badanej próbki	Nr laboratoryjny badanej próbki	W / 92 / 01 / 19
Przydatność próbki - do badań wykonywanych w laboratorium	Próbka przydatna / Próbka nieprzydatna	

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium nie wolno powielać fragmentów niniejszego sprawozdania z badań.



Data rozpoczęcia badań	21.01.2019
Data zakończenia badań	22.01.2019
Data sporządzenia sprawozdania	22.01.2019

LP	Badane oznaczenie	Wynik / Niepewność * (uzyskany wynik \pm niepewność pomiaru)	Jednostka miary	Metoda
1	pH ^{MZ}	7,1 \pm 0,3 temperatura pomiaru 10,0 ° C	-	PN-EN ISO 10523:2012 *A
2	Stężenie manganu ^{MZ}	<0,020	mg/l	PB – 14.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCW 032 *A
3	Stężenie żelaza ^{MZ}	<0,010	mg/l	PB-13.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 521 *A
4	Stężenie jonu amonowego ^{MZ}	<0,10	mg/l	PB-09.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 304 *A
5	Stężenie azotynów ^{MZ}	<0,020	mg/l	PB-12.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 341 *A
6	Mętność ^{MZ}	0,55 \pm 0,25	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 *A
7	Przewodność elektryczna właściwa ^{MZ}	589 \pm 59 temp. 10,0 ° C	μ S/cm	PN-EN 27888:1999 *A
8	Barwa rzeczywista ^{MZ}	4,1 \pm 1,3	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C *A
9	Zapach ^{MZ}	akceptowalny 23,4° C	-	PB-20.00 wydanie 3 z dnia 09.09.2016 *N
10	Smak ^{MZ}	akceptowalny 23,4° C	-	PB-20.00 wydanie 3 z dnia 09.09.2016 *N

*Niepewność pomiaru metody – niepewność rozszerzona-analityczna -z uwzględnieniem procesu pobierania próbek (niepotrzebne skreślić)
- na poziomie ufności 95% przy współczynniku rozszerzenia k=2

*A-metoda akredytowana zamieszczona w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium AB 1063

*N- metoda nieakredytowana

^{MZ}- metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

^{NW}- norma wycofana

sporządził: Kierownik Laboratorium Katarzyna Ulas		zatwierdził: Kierownik Laboratorium Katarzyna Ulas	
podpis osoby upoważnionej Stella Fatyga	data: 22.01.2019	podpis: KIEROWNIK LABORATORIUM mgr inż. Katarzyna Ulas	data: 22.01.2019

-KONIEC SPRAWOZDANIA-



POLCARGO INTERNATIONAL SP. z o.o.

Dział Laboratorium

Pracownia Analiz Mikrobiologicznych

ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin 2, skr. poczt. 633

tel. 91 44 18 213, fax: 91 44 18 275

e-mail: mikrobiologia@polcargo.pl

Pełnoprawny członek FOSFA i GAFTA



AB 103



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ M-191/19 ✓

H. uode

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
Szczecińska 5
74-100 Gryfino

Data przyjęcia próbki:

21-01-2019

Data rozpoczęcia badań:

21-01-2019

Data zakończenia badań:

24-01-2019

Próbka pobrana i dostarczona przez:

Zleceniodawcę

Protokół przyjęcia próbki nr M/25/2019

Badany obiekt:

Próbka wody

Metoda pobrania próbki:

PN-EN ISO 19458:2007 A

Opis próbki:

Opis próbki: Ujęcie Krzypnica - woda na sieci wodociągowej, Krzypnica, budynek 14.

Data/godzina przyjęcia próbki do badań: 21.01.2019/13:10

Stan próbki w chwili przyjęcia: spełnia wymagania.

Lp.	Oznaczany parametr	Metoda badawcza	Status	Wynik oznaczenia	Jednostka
1	Ogólna liczba kolonii w 22±2°C po 68±4h	PN-EN ISO 6222:2004*	A	13	jtk/1ml
2	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004*	A	0	jtk/100ml

Uwagi:

1. Skrót jtk oznacza - jednostki tworzące kolonie.

* Metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, nr decyzji PS.HK.4403.2.2018 z dnia 24.01.2018r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie zawiera 2 wyniki(ów).

Badania oznaczone literą „A” w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 103


Badania oznakowane literą „N” w tym sprawozdaniu nie są objęte zakresem akredytacji.



Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej sprawozdanie:

dr inż. Agnieszka Czczcott-Urban / kierownik pracowni

Data sporządzenia:

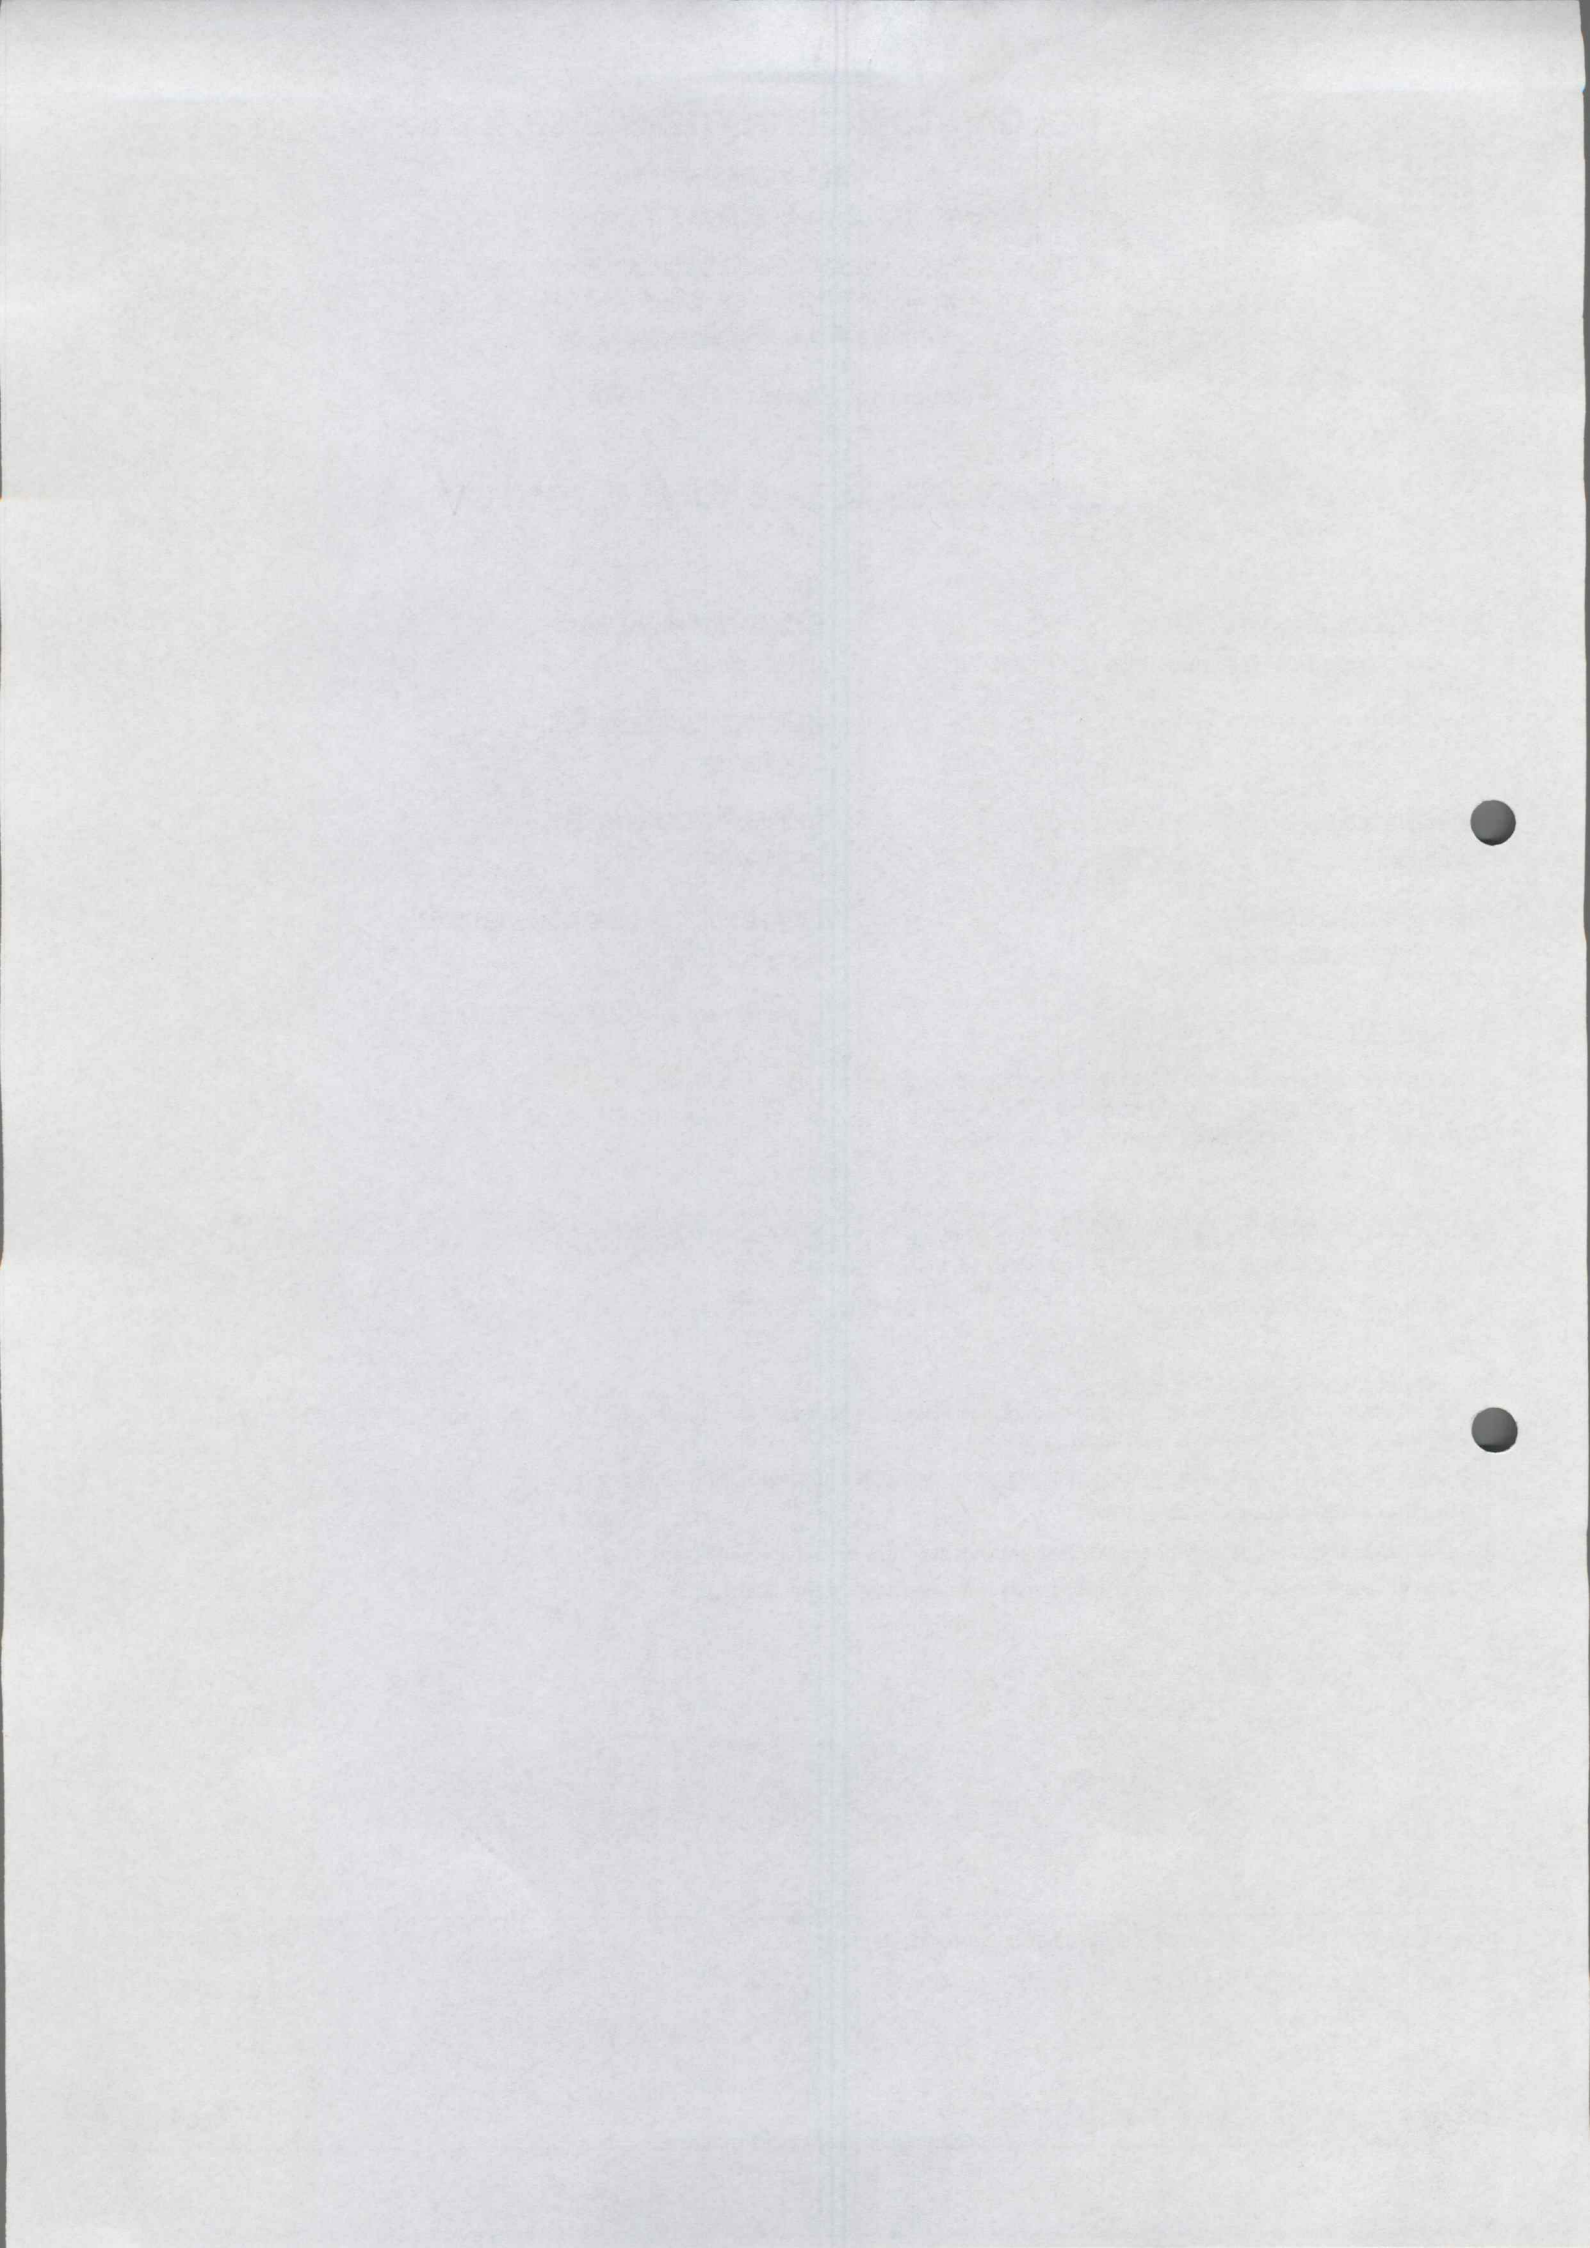24-01-2019




	<i>Kunde</i> Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szczecińska 5, 74 – 100 Gryfino Laboratorium ul. Łączna 1, 74 – 100 Gryfino	

Zleceniodawca	
Zakład/ Imię i nazwisko	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Adres	Ul. Szczecińska 5 74-100 GRYFINO
Telefon	91 416 30 51

Próbka pobrana i przeznaczona do badania	
Nazwa badanej próbki	Próbka wody
Data i godzina pobierania próbki do badań	21.01.2019 godzina 11:20
Data i godzina przyjęcia próbki do badania	21.01.2019 godzina 12:46
Miejsce pobierania próbki do badania	Ujęcie wody Krzypnica – woda uzdatniona (woda na sieci wodociągowej – Krzypnica budynek 14) Kranik mikrobiologiczny na sieci wodociągowej
Sposób pobierania próbki do badań	Próbka pobrana do badań mikrobiologicznych zgodnie z normą : PN-EN ISO 19458:2007 *A Próbka pobrana przez klienta : <input type="checkbox"/> Zewnętrznego <input type="checkbox"/> Wewnętrznego
Imię i nazwisko próbkobiorcy	Edyta Radzewicz
Numer protokołu pobierania próbki do badań	71/19
Identyfikacja badanej próbki	Nr laboratoryjny badanej próbki W/93/01/19

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium nie wolno powielać fragmentów niniejszego sprawozdania z badań.



Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych nr 56/2019

strona: 2/2

Przydatność próbki - do badań wykonywanych w laboratorium	Próbka przydatna /-Próbka-nieprzydatna
Data rozpoczęcia badań	21.01.2019
Data zakończenia badań	22.01.2019
Data sporządzenia sprawozdania	22.01.2019

L P	Badane oznaczenie	Wynik badania	Normatyw	Granice 95 % przedziału ufności		Jednostka miary NPL	Metoda
				Dolna	Górna		
1	NPL bakterii z grupy coli Metoda NPL (Test Colilert [®] -18) ^{MZ} [inkubacja w temperaturze 36° ± 2°C / 22 h] – reakcja barwna.	<1,0	0	0,0	4,0	NPL/100 ml	PN - EN ISO 9308-2 *A
2	NPL bakterii Escherichia coli Metoda NPL (Test Colilert [®] -18) ^{MZ} [inkubacja w temperaturze 36° ± 2°C / 22 h] – reakcja fluorescencji.	<1,0	0	0,0	4,0	NPL/100 ml	PN - EN ISO 9308-2 *A

*A – metoda akredytowana

*N- metoda nieakredytowana, objęta systemem jakości.



A/am- metoda alternatywna - mikrobiologia „metoda badania poza obszarem Regulowanym Prawienie”.

MZ - metoda zatwierdzona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

NPL- Najbardziej prawdopodobna liczba mikroorganizmów.

sporządził: Laborant Sylwia Misiuna	zатwierdził: Kierownik Laboratorium Katarzyna Ulas		
podpis osoby autoryzującej: LABORANT <i>Stella Fajyga</i> Stella Fajyga	data: 22.01.2019	podpis KIEROWNIK LABORATORIUM <i>Katarzyna Ulas</i> mgr inż. Katarzyna Ulas	data: 22.01.2019


-KONIEC SPRAWOZDANIA-

	<i>h m o t c</i> Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szczecińska 5, 74 – 100 Gryfino Laboratorium ul. Łączna 1, 74 – 100 Gryfino	
---	---	---

Zleceniodawca	
Zakład/ Imię i nazwisko	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Adres	Ul. Szczecińska 5 74-100 GRYFINO
Telefon	91 416 30 51

Próbka pobrana i przeznaczona do badania	
Nazwa badanej próbki	Próbka wody
Data i godzina pobierania próbki do badań	21.01.2019 godzina 11:20
Data i godzina przyjęcia próbki do badania	21.01.2019 godzina 12:46
Miejsce pobierania próbki do badania	Ujęcie wody Krzypnica– woda uzdatniona (woda na sieci wodociągowej – Krzypnica budynek 14) Kranik mikrobiologiczny na sieci wodociągowej
Sposób pobierania próbki do badań	Woda pobrana zgodnie z normą PN-ISO 5667-5:2017-10 *A PN-EN ISO 19458:2007 *A Harmołogram badań wewnętrznych z dnia 09.01.2019 na rok 2019 r.
Imię i nazwisko próbkobiorcy	Edyta Radzewicz
Numer protokołu pobierania próbki do badań	71 / 19
Identyfikacja badanej próbki	Nr laboratoryjny badanej próbki W / 93 / 01 / 19

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium nie wolno powielać fragmentów niniejszego sprawozdania z badań.



Przydatność próbki - do badań wykonywanych w laboratorium	Próbka przydatna / Próbka nieprzydatna
Data rozpoczęcia badań	21.01.2019
Data zakończenia badań	22.01.2019
Data sporządzenia sprawozdania	22.01.2019

LP	Badane oznaczenie	Wynik / Niepewność * (uzyskany wynik \pm niepewność pomiaru)	Jednostka miary	Metoda
1	pH ^{MZ}	7,2 \pm 0,3 temperatura pomiaru 9,8 ° C	-	PN-EN ISO 10523:2012 *A
2	Stężenie manganu ^{MZ}	<0,020	mg/l	PB – 14.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCW 032 *A
3	Stężenie żelaza ^{MZ}	<0,010	mg/l	PB-13.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 521 *A
4	Stężenie jonu amonowego ^{MZ}	<0,10	mg/l	PB-09.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 304 *A
5	Stężenie azotynów ^{MZ}	<0,020	mg/l	PB-12.00 wydanie 3 z dnia 17.12.2015 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 341 *A
6	Mętność ^{MZ}	0,80 \pm 0,37	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 *A
7	Przewodność elektryczna właściwa ^{MZ}	583 \pm 58 temp. 9,9 ° C	μ S/cm	PN-EN 27888:1999 *A
8	Barwa rzeczywista ^{MZ}	4,4 \pm 1,4	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C *A
9	Zapach ^{MZ}	akceptowalny 23,4° C	-	PB-20.00 wydanie 3 z dnia 09.09.2016 *N
10	Smak ^{MZ}	akceptowalny 23,4° C	-	PB-20.00 wydanie 3 z dnia 09.09.2016 *N

*Niepewność pomiaru metody – niepewność rozszerzona-analityczna -z uwzględnieniem procesu pobierania próbek (niepotrzebne skreślić) – na poziomie ufności 95% przy współczynniku rozszerzenia k=2

*A-metoda akredytowana zamieszczona w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium AB 1063

*N- metoda nieakredytowana

^{MZ}- metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

^{NW}- norma wycofana

sporządził: Kierownik Laboratorium Katarzyna Ulas		zatwierdził: Kierownik Laboratorium Katarzyna Ulas	
podpis osoby autoryzującej: LABORANT Stella Faltyga	data: 22.01.2019	podpis: KIEROWNIK LABORATORIUM mgr inż. Katarzyna Ulas	data: 22.01.2019

-KONIEC SPRAWOZDANIA-